Enquadramento



Pormenor

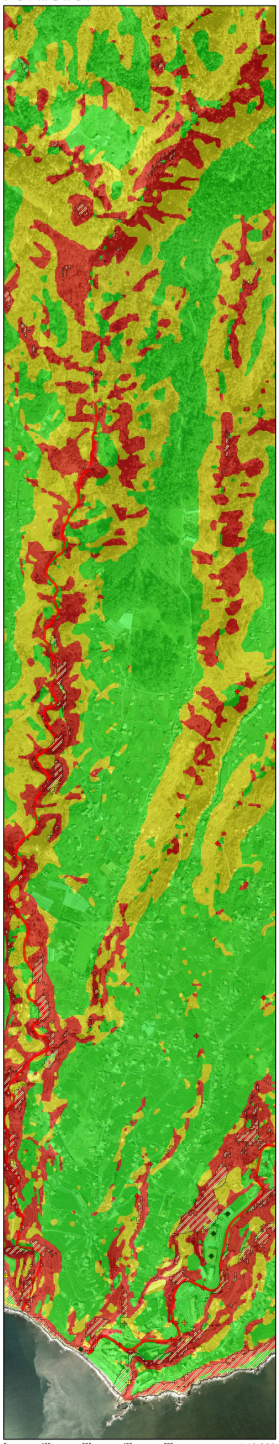

Global

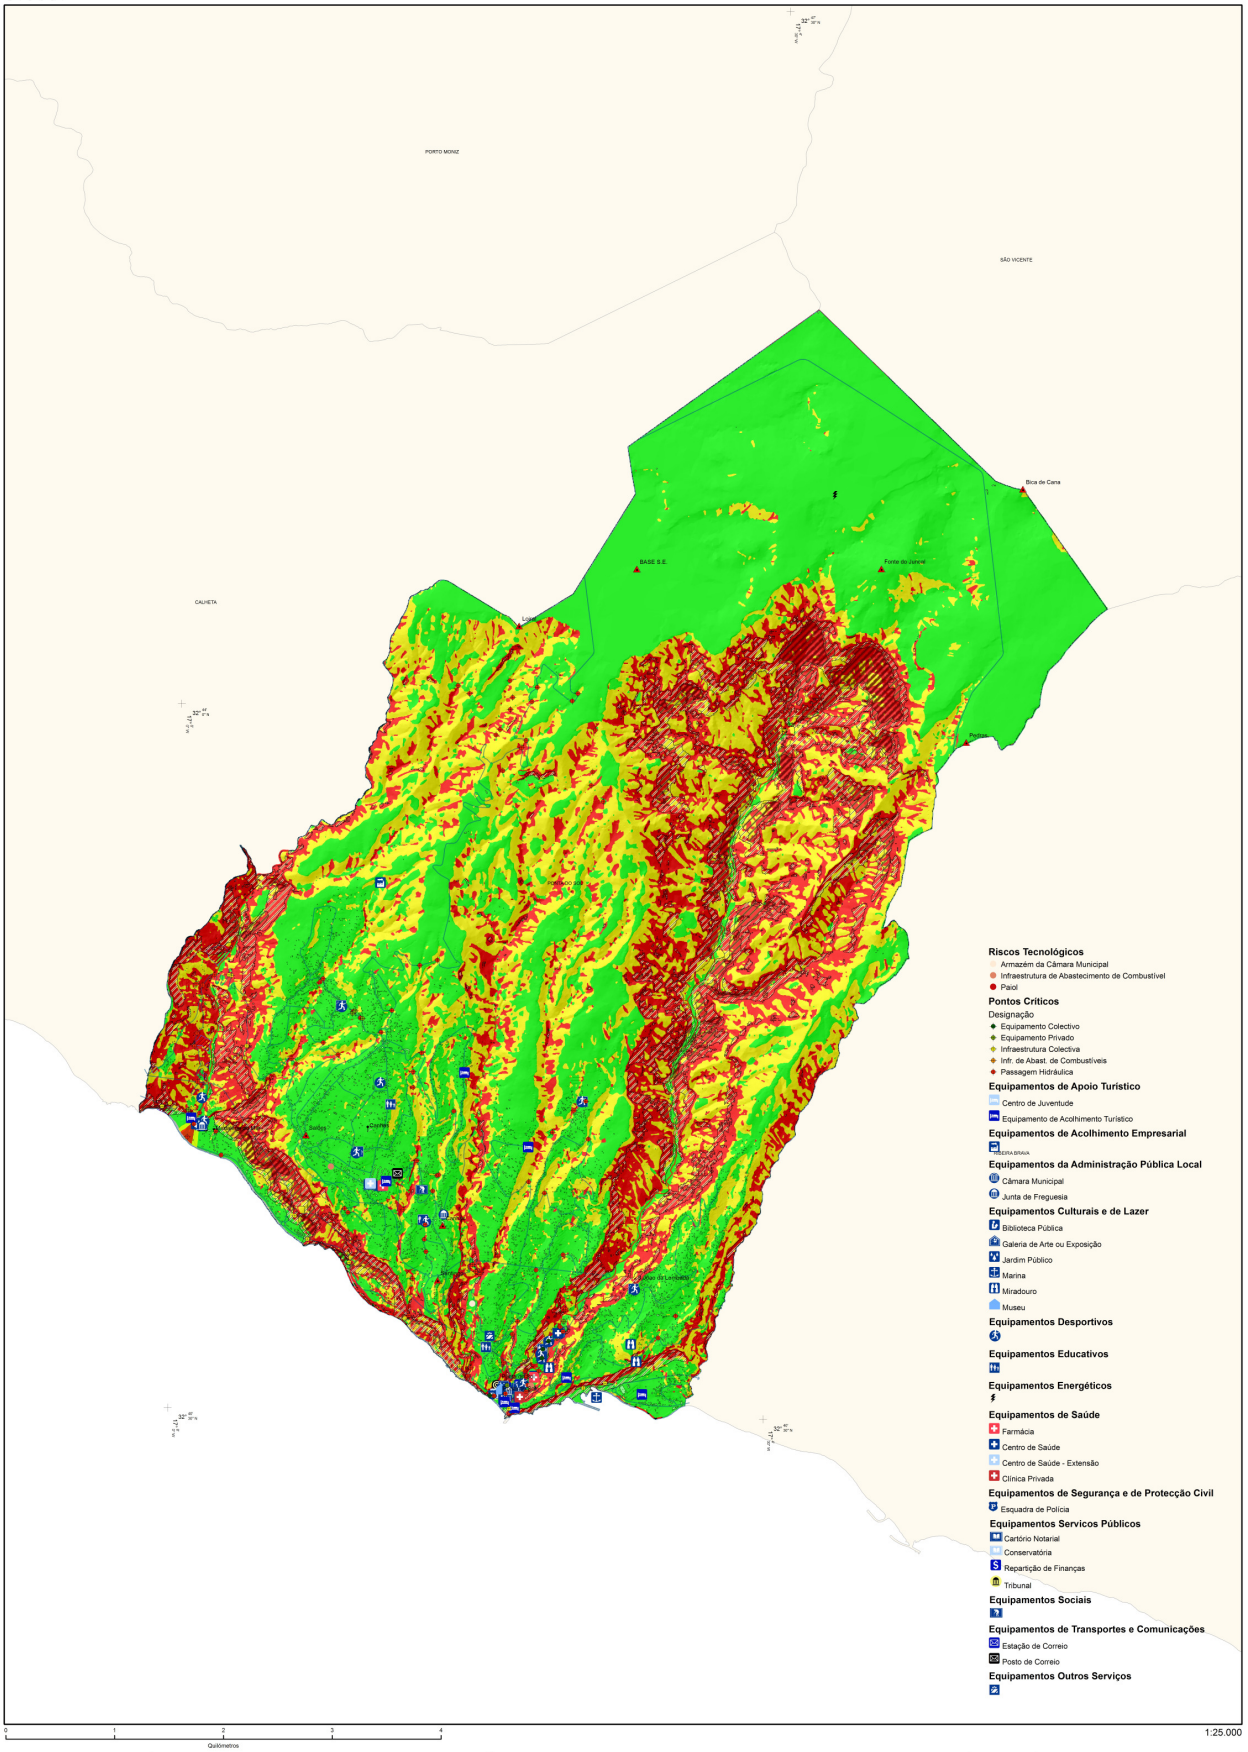

Riscos Tecnológicos
- Armazém da Câmara Municipal
- Infraestrutura de Abastecimento de Combustível
- Paiol

Pontos Críticos

Designação
- Equipamento Colectivo
- Equipamento Privado
- Infraestrutura Colectiva
- Infr. de Abast. de Combustíveis
- Passagem Hidráulica

Equipamentos de Apoio Turístico
- Centro de Juventude
- Equipamento de Acolhimento Turístico

Equipamentos de Acolhimento Empresarial

Equipamentos da Administração Pública Local
- Câmara Municipal
- Junta de Freguesia

Equipamentos Culturais e de Lazer
- Biblioteca Pública
- Galeria de Arte ou Exposição
- Jardim Público
- Marina
- Miradouro
- Museu

Equipamentos Desportivos

Equipamentos Educativos

Equipamentos Energéticos

Equipamentos de Saúde
- Farmácia
- Centro de Saúde
- Centro de Saúde - Extensão
- Clínica Privada

Equipamentos de Segurança e de Protecção Civil
- Esquadra de Polícia

Equipamentos Servicos Públicos
- Cartório Notarial
- Conservatória
- Repartição de Finanças
- Tribunal

Equipamentos Sociais

Equipamentos de Transportes e Comunicações
- Estação de Correio
- Posto de Correio

Equipamentos Outros Serviços

UNIVERSIDADE da MADEIRA

CARTA INDICATIVA DO RISCO (PDM)

MUNICÍPIO DA PONTA DO SOL

Susceptibilidade
- Baixa
- Moderada
- Elevada

Área Crítica de Escoamento

Zona de Influência
- Moderada
- Elevada

Zona Crítica Hidráulica

Área Crítica de Projecção
- Baixa
- Moderada
- Elevada

Área Crítica de Erosão
- Erosão Costeira
- Movimentos de Massa

N

LEGENDA CARTOGRÁFICA

Coordinate System: Porto Santo (1995) – UTM Zone (28N)
Datum: GCS – Porto Santo (1995)
Projection: Transverse Mercator

Referência No. E_CIRPDM_MPS_11

Desenvolvido por:

Verificado por:

Fonte: Orto (DRIGOT, 2004); Vector (APA, 2002; PRAM, 2003)

Carta No. 5

Data: 14 / 04 / 2012